


LISTE DE PARAMETRES

FrigoPack FEP-12/  
FrigoSoft 2.4

FS 2.4.3-1x

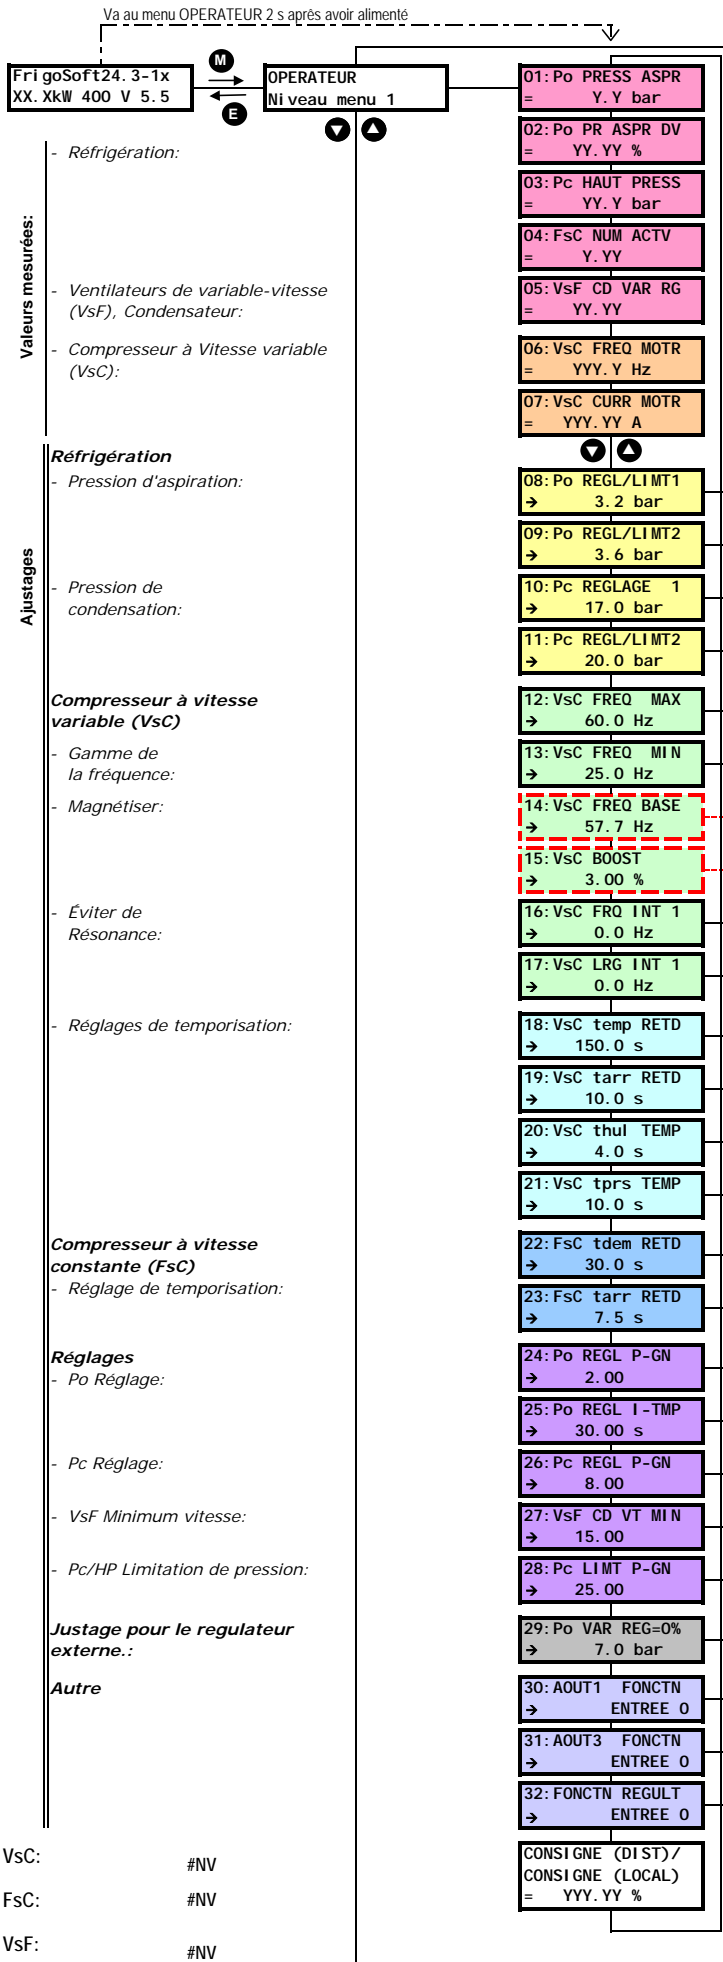

Type	Explication	Informations additionnelles
Mesuré valeur	Po, Pression d'aspiration: -0.5 ... 7.0 bar	9.1
Divergence	Po, Pression d'aspiration: -100.00 ... 100.00 %	
Mesuré valeur	Pc, Pression haute et condensante: 0.0 ... 25.0 bar	
Mesuré valeur	Compresseurs à vitesse constante: Nombre actif (en fonction)	9.2
Variable réglante	Condens. de ventilat. variab.-vitesse: 0.00 ... 100.00 (%)	
Mesuré valeur	Compresseur à vitesse variable: Fréquence de moteur	9.3
Mesuré valeur	Compr. à vitesse variable: Courant de moteur	
Valeur ajustée 1	Po1, Setpoint/Limite: -0.5 ... 7.0 bar	8.3.2/3
Valeur ajustée 2	Po2, Setpoint/Limite: -0.5 ... 7.0 bar	
Valeur ajustée	Pc1, Setpoint: 0.0 ... 25.0 bar	8.3.4
Valeur ajustée	Pc2, Setpoint/Limite: 0.0 ... 25.0 bar	8.3.5
Valeur ajustée	VsC, Fréquence maximale: 15.0 ... 90.0 Hz	8.4.1
Valeur ajustée	VsC, Fréquence minimale: 15.0 ... 90.0 Hz	
Valeur ajustée	VsC, Fréq. de base: 50.0 ... 90.0 Hz	8.4.2
Valeur ajustée	VsC, Boost: 0.00 ... 10.00 %	
Valeur ajustée	VsC, Fréquences interdites: 0.0 ... 90.0 Hz	8.4.3
Valeur ajustée	VsC, Largeur de la fréq. interdite: 0.0 ... 10.0 Hz	
Valeur ajustée	VsC, Empêchez le temps: 0.1 ... 3000.0 s	8.5.1
Valeur ajustée	VsC, Temporisation d'arrêt: 0.1 ... 3000.0 s	
Valeur ajustée	VsC, Temporisation d'huile: 0.1 ... 3000.0 s	
Valeur ajustée	VsC, Temps de prise: 0.1 ... 3000.0 s	8.5.2
Valeur ajustée	FsC, Temporisation de démarrage: 0.1 ... 3000.0 s	
Valeur ajustée	FsC, Temporisation d'arrêt: 0.1 ... 3000.0 s	
Valeur ajustée	Po régulateur, Gain proportionnel: 0.1 ... 100.0	8.6.1
Valeur ajustée	Po régulateur, Temps intégration: 0.0 ... 100.0 s	
Valeur ajustée	Pc régulateur, Gain proportionnel: 0.00 ... 100.00	8.6.2
Valeur ajustée	Condens., Ventilateur, Vitesse min.: 0.00 ... 100.00	
Valeur ajustée	Pc limiter, Gain proportionnel: 0.00 ... 100.00	8.7
Valeur ajustée	Po à variable réglante = 0 %: -0.5 ... 7.0 bar	
Valeur ajustée	AOUT1 - Sélection de Fonction: ENTREE 0...2	8.9.1
Valeur ajustée	AOUT3 - Sélection de Fonction: ENTREE 0...2	8.9.2
Valeur ajustée	FrigoSoft - Fonction: ENTREE 0...7	8.9.3
Mesuré valeur	Variable vitesse réglante	9.2

VsC: #NV  
FsC: #NV  
VsF: #NV