


PARAMETERLIJST

FrigoPack FEP-12/
FrigoSoft 2.4

FS 2.4.8-1x

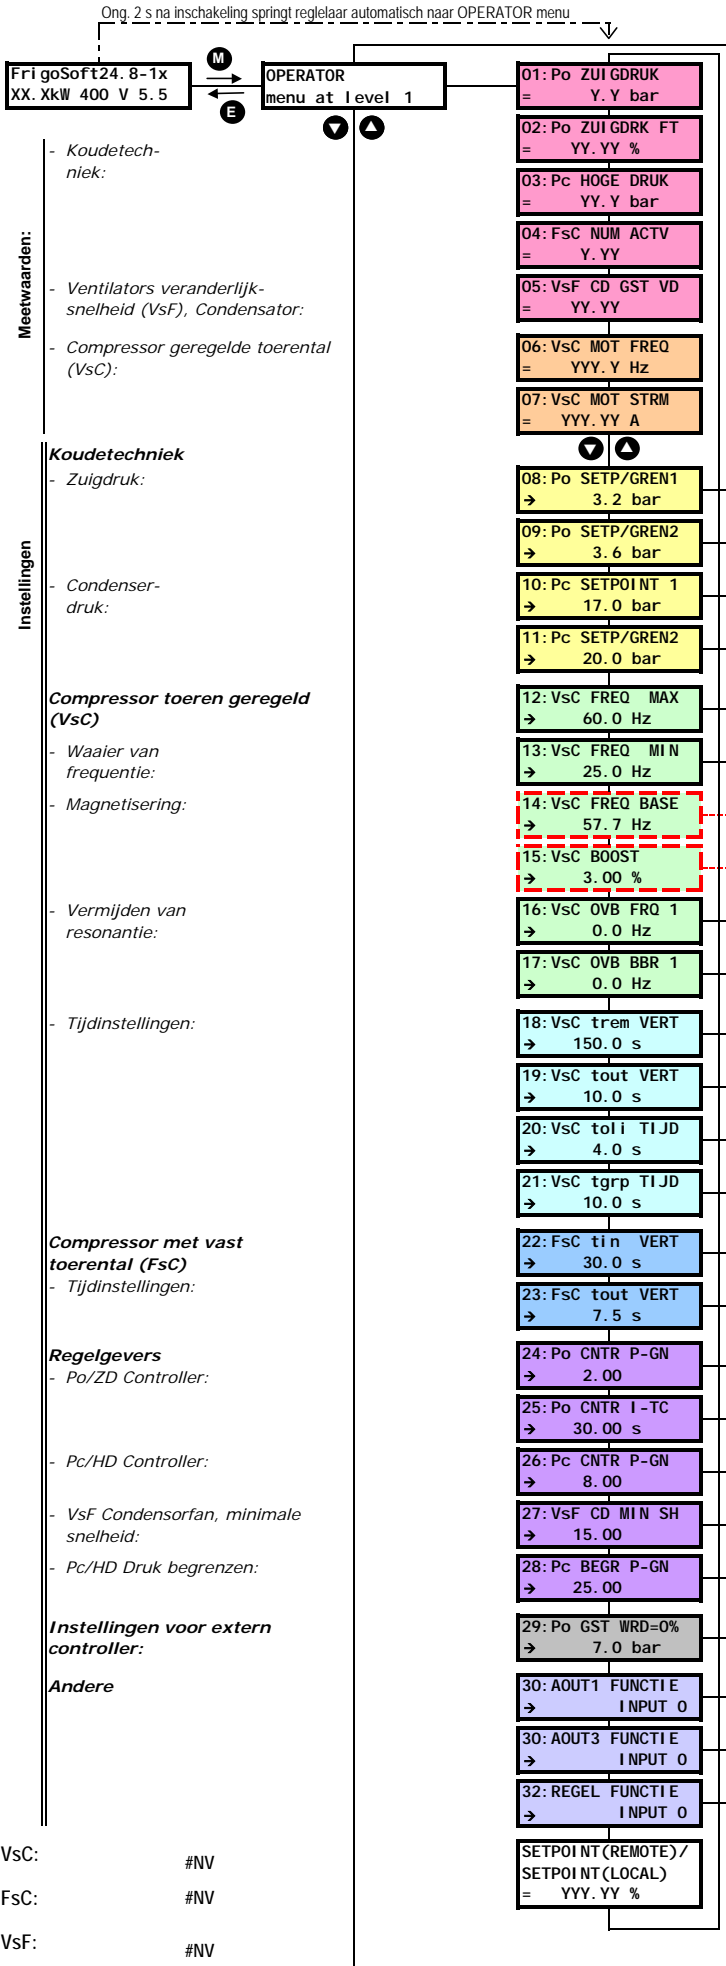

| Type Waarde | Beschrijving | Overige informatie |
|----------------|--|--------------------|
| Gemeten waarde | Po, Zuigdruk: -0.5 ... 7.0 bar | 9.1 |
| Fout | Po, Zuigdruk: -100.00 ... 100.00 % | |
| Gemeten waarde | Pc, Hogedruk / Condensordruk: 0.0 ... 25.0 bar | |
| Gemeten waarde | Compressors met vast toerental: Aantal actieve (in verrichting) | |
| Actieve waarde | Cond., Ventil. verand. snelheid: 0.00 ... 100.00 (%) | 9.2 |
| Gemeten waarde | Compr. geregeld Toerental: Motor frequentie | 9.3 |
| Gemeten waarde | Compr. geregeld Toerental: Motor stroom | |
| Instelwaarde 1 | Po1, Setpunt / Grens: -0.5 ... 7.0 bar | 8.3.2/3 |
| Instelwaarde 2 | Po2, Setpunt / Grens: -0.5 ... 7.0 bar | |
| Instelwaarde | Pc1, Setpunt: 0.0 ... 25.0 bar | 8.3.4 |
| Instelwaarde | Pc2, Setpunt / Grens: 0.0 ... 25.0 bar | 8.3.5 |
| Instelwaarde | VsC, Maximum frequentie: 15.0 ... 90.0 Hz | 8.4.1 |
| Instelwaarde | VsC, Minimum frequentie: 15.0 ... 90.0 Hz | |
| Instelwaarde | VsC, Basis frequentie (Password): 50.0 ... 90.0 Hz | 8.4.2 |
| Instelwaarde | VsC, Boost (Password): 0.00 ... 10.00 % | |
| Instelwaarde | VsC, Overbruggen frequentie: 0.0 ... 90.0 Hz | 8.4.3 |
| Instelwaarde | VsC, Overbruggen bandbreedte: 0.0 ... 10.0 Hz | |
| Instelwaarde | VsC, Rem vertraging: 0.1 ... 3000.0 s | 8.5.1 |
| Instelwaarde | VsC, Uitschakelvertraging: 0.1 ... 3000.0 s | |
| Instelwaarde | VsC, Smeringsimpuls olie, tijd: 0.1 ... 3000.0 s | |
| Instelwaarde | VsC, Tijd van de greep: 0.1 ... 3000.0 s | |
| Instelwaarde | FsC, Inschakelvertraging: 0.1 ... 3000.0 s | 8.5.2 |
| Instelwaarde | FsC, Uitschakelvertraging: 0.1 ... 3000.0 s | |
| Instelwaarde | Po controller, Proportion. winst: 0.1 ... 100.0 | 8.6.1 |
| Instelwaarde | Po controller, Integrale tijd const.: 0.0 ... 100.0 s | |
| Instelwaarde | Pc controller, Proportion. winst: 0.00 ... 100.00 | 8.6.2 |
| Instelwaarde | Condens., Ventilator, Min. snelheid: 0.00 ... 100.00 | |
| Instelwaarde | Pc begrenzer, Proportion. gain: 0.00 ... 100.00 | |
| Instelwaarde | Po bij aandrijf waarde = 0 %: -0.5 ... 7.0 bar | 8.7 |
| Instelwaarde | AOUT1 - Functieselectie: INPUT 0...2 | 8.9.1 |
| Instelwaarde | AOUT3 - Functieselectie: INPUT 0...2 | 8.9.2 |
| Instelwaarde | FrigoSoft - Control functie: INPUT 0..7 | 8.9.3 |
| Gemeten waarde | Gestuurde waarde de frequentie | 9.2 |

VsC: #NV
FsC: #NV
VsF: #NV